



PROTEC-A-HOME[®]

Protection for your home and family



PADUAN PEMELIHARAAN TABUNG PEMADAM API



+62 812 3009 3338



help.desk@protec-a-home.co.id



protec-a-home.co.id

DAFTAR ISI

Product	Page
ABC Dry Powder Extinguisher	04 - 13
AB Foam Extinguisher	14 - 17
Wet Chemical Extinguisher (KITCHEN.SAFE™)	18 - 19
LITH.SAFE™ Li-On Extinguisher	xx - xx
NOTES	

PETUNJUK PEMELIHARAAN

- Setiap alat pemadam api ringan (APAR) penggunaannya harus sesuai dengan dasar hukum Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor : Per-04/Men /1980.
- Tabung APAR harus diperiksa secara visual setidaknya sebulan sekali untuk memantau kerusakan dan kesiapan dioperasikan sewaktu-waktu.
- Ambil APAR untuk diservis apabila segel hilang, tekanan berkurang di bawah normal atau bobot berkurang dari spesifikasinya.
- Setiap alat pemadam api ringan harus diperiksa 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu :
 - a. Pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan
 - b. Perawatan dalam jangka 12 (dua belas) bulan
- Pemeriksaan dalam jangka 6 (enam) bulan meliputi dengan cara :
 - a. Memeriksa rusak atau tidaknya segi pengaman tabung, berkurang atau tidaknya tekanan dalam tabung, berisi atau tidaknya tabung.
 - b. Bagian luar tabung tidak boleh cacad termasuk handle dan label harus selalu dalam keadaan baik.
 - c. Mulut pancar tidak boleh tersumbat dan selang pancar yang terpasang tidak boleh retak, atau menunjukkan tanda – tanda rusak.
- Perawatan dalam jangka 12 (dua belas) bulan meliputi dengan cara :
 - a. Untuk alat pemadam api ringan jenis busa dilakukan pemeriksaan dengan membuka tutup kepala secara hati – hati dan dijaga supaya tabung dalam posisi berdiri tegak, lalu di teliti :
 - Isi alat pemadam api harus sampai batas permukaan yang ditentukan
 - Pipa pelepas isi yang berada dalam tabung dan saringan tidak boleh tersumbat atau buntu
 - Ulir tutup kepala tidak boleh cacad, dan saluran penyemprotan tidak boleh tersumbat
 - Peralatan yang bergerak tidak boleh rusak, dapat bergerak dengan bebas, tidak mempunyai rusuk atau sisi yang tajam dan bak gasket atau packing harus masih dalam keadaan baik
 - Bagian dalam dari alat pemadam api tidak boleh berlubang atau cacat karena karat
 - Untuk jenis cairan busa yang dicampur sebelum dimasukkan harus bercampur dengan baik
 - Lapisan pelindung dari tabung gas bertekanan harus dalam keadaan baik
 - Tabung pemadam wajib diisi dan diberi tekanan sesuai dengan spesifikasi dari pabrik pembuat
 - b. Untuk alat pemadam api ringan jenis hydrocarbon berhalogen pemeriksaan dan pemeliharaan dilakukan dengan cara-cara berikut :
 - Periksa berat isi dengan cara ditimbang
 - Selang dan pipa pelepas isi tidak boleh tersumbat
 - Ulir tutup kepala tidak boleh cacat
 - Tabung pemadam harus bertekanan sesuai dengan spesifikasinya
- Setiap alat pemadam api ringan dilakukan uji tekan hidrostatik selambat-lambatnya 5 tahun sekali dengan tekanan uji minimum 1,5x tekanan servis/tekanan kerjanya
- Jadwal pemeriksaan, pengisian ulang dan uji tekan hidrostatik sesuai dengan Table A.1

Table A.1 – Jadwal pemeriksaan, pengisian ulang dan uji tekanan

Type	Inspection	Refill	Refill
Foam Chemical (AFFF / FFFP)	Semi Annual	Annual	Every 5 years
Wet chemical	Semi Annual	Annual	Every 5 years
Dry Chemical Stored Pressure	Semi Annual	Every 5 years	Every 5 years
Dry chemical Cartridge	Semi Annual	Every 5 years	Every 5 years
Carbon dioxide	Semi Annual	Every 5 years	Every 5 years (or 2 years after discharged)
HCFC/HFC(Halon Replacement)	Semi Annual	Every 5 years	Every 5 years

MAINTENANCE MANUAL

- Tabung APAR sebelum di-isi ulang harus diperiksa sebagai berikut :
 - a. Isinya dikosongkan secara normal
 - b. Tabung, katub dan komponen-komponen lainnya harus diperiksa secara menyeluruh
 - c. Bagian dalam dari alat pemadam api tidak boleh berlubang atau cacat karena karat
 - d. Ulir tutup kepala tidak boleh cacat, dan beri gemuk sebelum dipasang kembali
 - e. Apabila gelang tutup terbuat dari karet butil, gelang tersebut tidak boleh terkena gemuk
 - f. Tanggal pengisian harus dicatat ke stiker atau label dari alat pemadam api yang bersangkutan
 - g. Alat pemadam api ringan setelah selesai diperiksa, harus dikembalikan ke tempatnya semula

Referensi :

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Per04//Men/1980

PENEMPATAN ALAT PEMADAM API

- Setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang tidak terhalangi, mudah diakses dan dilengkapi dengan tanda pemasangan
- Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut adalah 125cm dari dasar lantai alat pemadam api yang bersangkutan
- Pemasangan dan penempatan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakarannya
- Berdasarkan isinya, alat pemadam api ringan dibedakan menjadi jenis-jenis berikut ini :
 - Cairan : Air, cairan kimia basah
 - Foam : AFFF, FFFP
 - Serbuk : Serbuk ABC, Serbuk BC
 - Gas : CO₂, Hydrocarbon ber-halogen
- Penempatan alat pemadam api ringan yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja
- Tabung pemadam api ringan harus dipasang menggantung di tembok dengan penguat sengkang atau ditempatkan dalam lemari yang tidak dikunci
- Dalam hal lemari tersebut dikunci, kunci harus ditempatkan di pintu lemari berpengaman kaca dengan ketebalan kaca maksimum 2 mm
- Dimensi lemari harus sesuai dengan besarnya alat pemadam api ringan yang ada dalam lemari tersebut
- Pemasangan alat pemadam api ringan harus dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 1,2 m dari permukaan lantai, kecuali CO₂ dan serbuk kering dapat ditempatkan lebih rendah dengan syarat jarak antara dasar alat pemadam api ringan tidak kurang 15 cm dari permukaan lantai
- Alat pemadam api ringan tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat dimana suhu melebihi 49°C atau turun sampai minus 44°C kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu diluar batas di atas.
- Alat pemadam api ringan yang ditempatkan di alam terbuka harus dilindungi dengan tutup pengaman

POWDER


3 KG ABC POWDER FIRE RATING (EN 3-7) 13A 55B C Product Code : 3S-P30

INFORMASI TEKNIK

- Model 3S-P30 - 3Kg ABC Powder berisi bubuk MAP berkonsentrasi tinggi. Peringkat Uji 13A 55B C.
- Media Pemadam Api ABC Monoammonium Phosphate, bahan pendorong gas Nitrogen.
- Tekanan Uji : 29 bar. Tekanan Kerja Maksimum : 10 bar, Tekanan Kerja @ 25°C : 9 bar.
- Suhu Kerja : -20°C ~ +60°C. Jangan dipergunakan di luar spesifikasi rentang suhu yang diperkenankan.
- Kode Pengisian : 3SABC33 - 3Kg ABC Bubuk Biru.

INTRUKSI PENGGUNAAN

- Langkah pertama setelah APAR diambil dari gantungan temboknya, jungkir balik tabung APAR untuk mengaduk isinya.
- Langkah berikutnya adalah tarik segel terlebih dahulu.
- Setelah segel ditarik, cara penggunaan APAR berikutnya yaitu menarik kunci atau pin pengaman.
- Pegang APAR pada handel katubnya dengan menggunakan tangan kanan/kiri dan pegang ujung selang dengan tangan satunya arahkan ke dasar api kebakaran, jangan mengarahkan pada lidah-lidah apinya.
- Selanjutnya, tekan tuas atau kutub bagian atas secara penuh agar seluruh media di dalam APAR bisa keluar dengan maksimal.
- Sapukan semprotan ke dasar api kebakaran, mulailah dari titik api terdekat dengan anda dan majulah bila api kelihatan mengecil/mulai padam sampai keseluruhan api kebakaran padam.

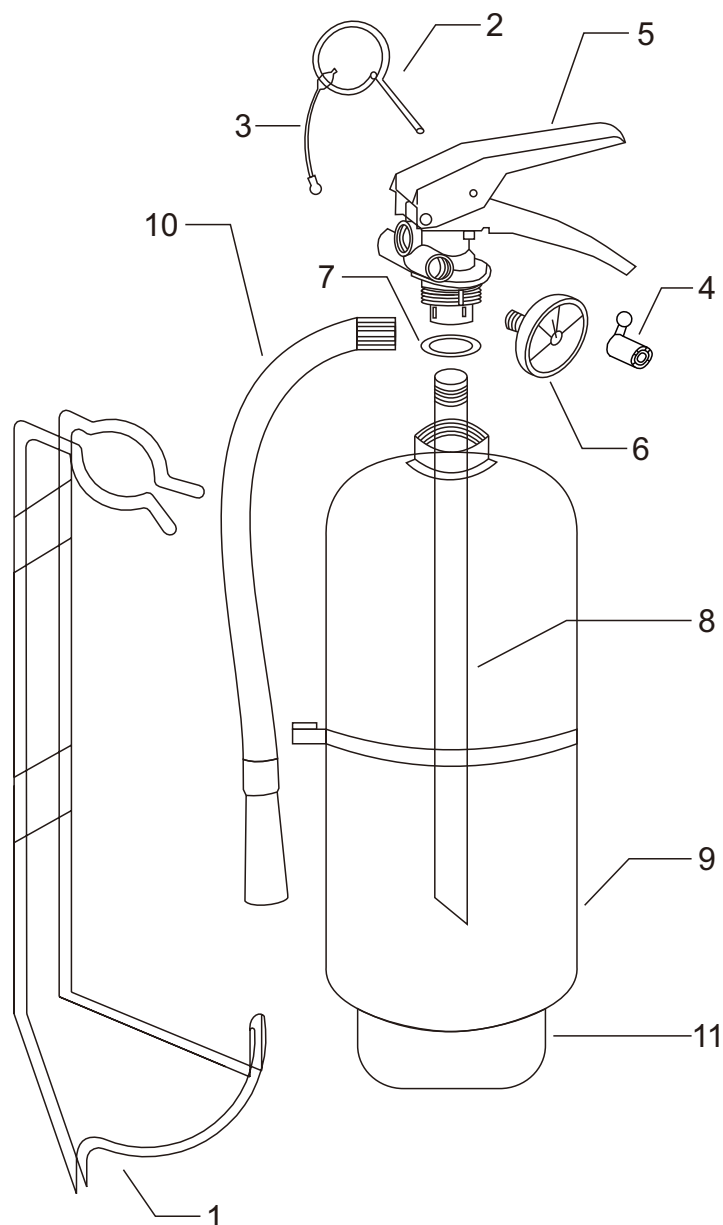

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER
1	Wall Bracket	FCB2
2	Safety Pin	FSP
3	Pin Securing Strap	PSS
4	Plastic Tamper Seal	PTS/YELLOW
5	Valve Assy	FCV1
6	Bourdon-Type Pressure Gauge	FPG1
7	Neck 'O' Ring	FCON
8	Dip Tube	FCDP1
9	Cylinder	N/A
10	Hose & Nozzle	FHS1
11	Plastic Base	FCB1

POWDER


4,5 KG ABC POWDER FIRE RATING (EN 3-7) 21A 70B C Product Code : 3S-P45

INFORMASI TEKNIK

- Model 3S-P45 - 4,5Kg ABC Powder berisi bubuk MAP berkonsentrasi tinggi. Peringkat Uji 21A 70B C.
- Dirancang dan dibuat mengikuti sesuai standar BS (Bristish Standard) En3.
- Media Pemadam Api ABC Monoammonium Phosphate, bahan pendorong gas Nitrogen.
- Tekanan Uji : 29 bar. Tekanan Kerja Maksimum : 17 bar, Tekanan Kerja @ 25°C : 14 bar.
- Suhu Kerja : -20°C ~ +60°C. Jangan dipergunakan di luar spesifikasi rentang suhu yang diperkenankan.
- Kode Pengisian : 3SABC45 - 4,5Kg ABC Bubuk Biru.

INSTRUKSI PENGGUNAAN

- Langkah pertama setelah APAR diambil dari gantungan temboknya, jungkir balik tabung APAR untuk mengaduk isinya.
- Langkah berikutnya adalah tarik segel terlebih dahulu.
- Setelah segel ditarik, cara penggunaan APAR berikutnya yaitu menarik kunci atau pin pengaman.
- Pegang APAR pada handel katubnya dengan menggunakan tangan kanan/kiri dan pegang ujung selang dengan tangan satunya arahkan ke dasar api kebakaran, jangan mengarahkan pada lidah-lidah apinya.
- Selanjutnya, tekan tuas atau kutub bagian atas secara penuh agar seluruh media di dalam APAR bisa keluar dengan maksimal.
- Sapukan semprotan ke dasar api kebakaran, mulailah dari titik api terdekat dengan anda dan majulah bila api kelihatan mengecil/mulai padam sampai keseluruhan api kebakaran padam.

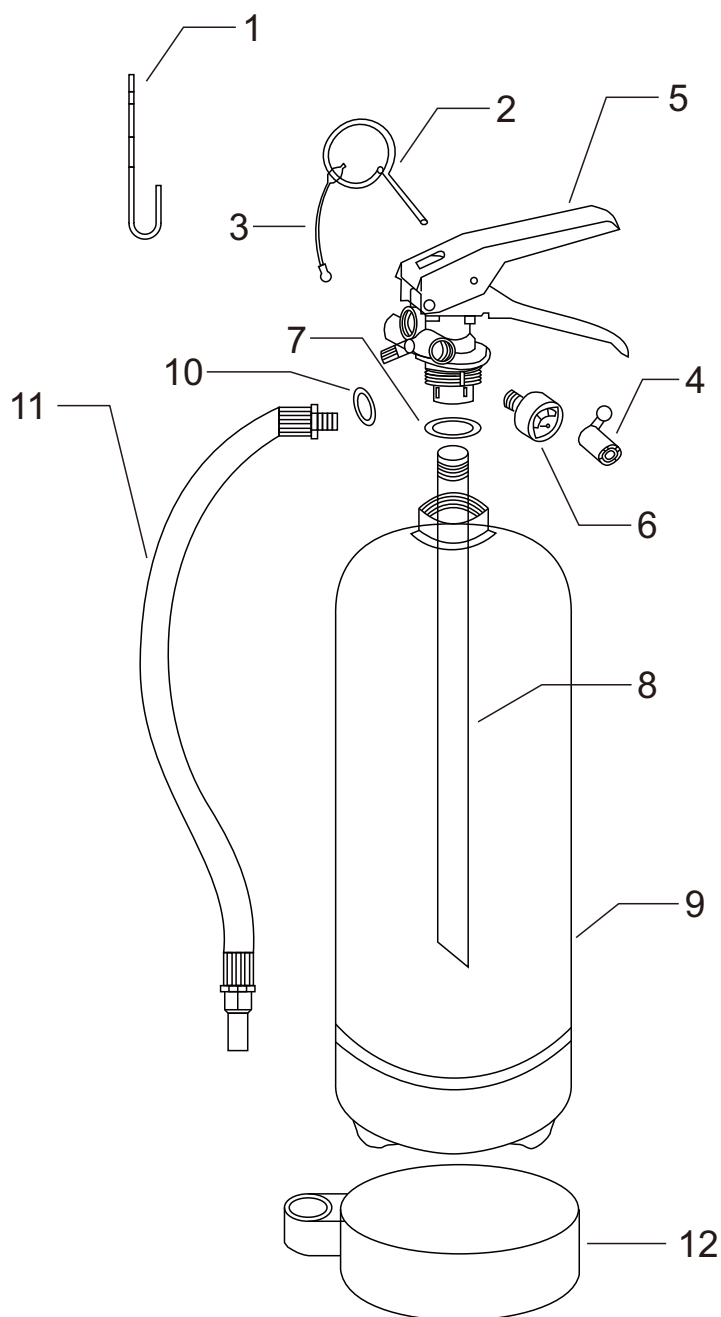

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER
1	'J' Bracket	BEJ1
2	Safety Pin	FSP
3	Pin Securing Strap	PSS
4	Plastic Tamper Seal	PTS/YELLOW
5	Valve Assy w/ Schrader	FCV2
6	Diaphragm-Type Pressure Gauge	FPG2
7	Neck 'O' Ring	FCON
8	Dip Tube	FCDP2
9	Cylinder	N/A
10	Hose 'O' Ring	FCOH
11	Hose & Nozzle	FHS2
12	Plastic Base	FCB2

POWDER


6 KG ABC POWDER FIRE RATING (EN 3-7) 27A 113B C Product Code : 3S-P60

TECHNICAL INFORMATION

- Model 3S-P60 - 6Kg ABC Powder berisi bubuk MAP berkonsentrasi tinggi. Peringkat Uji 27A 113B C.
- Dirancang dan dibuat mengikuti sesuai standar BS (Bristish Standard) En3.
- Media Pemadam Api ABC Monoammonium Phosphate, bahan pendorong gas Nitrogen.
- Tekanan Uji : 29 bar. Tekanan Kerja Maksimum : 17 bar, Tekanan Kerja @ 25°C : 14 bar.
- Suhu Kerja : -20°C ~ +60°C. Jangan dipergunakan di luar spesifikasi rentang suhu yang diperkenankan.

INSTRUKSI PENGGUNAAN

- Langkah pertama setelah APAR diambil dari gantungan temboknya, jungkir balik tabung APAR untuk mengaduk isinya.
- Langkah berikutnya adalah tarik segel terlebih dahulu.
- Setelah segel ditarik, cara penggunaan APAR berikutnya yaitu menarik kunci atau pin pengaman.
- Pegang APAR pada handel katubnya dengan menggunakan tangan kanan/kiri dan pegang ujung selang dengan tangan satunya arahkan ke dasar api kebakaran, jangan mengarahkan pada lidah-lidah apinya.
- Selanjutnya, tekan tuas atau kutub bagian atas secara penuh agar seluruh media di dalam APAR bisa keluar dengan maksimal.
- Sapukan semprotan ke dasar api kebakaran, mulailah dari titik api terdekat dengan anda dan majulah bila api kelihatan mengecil/mulai padam sampai keseluruhan api kebakaran padam.

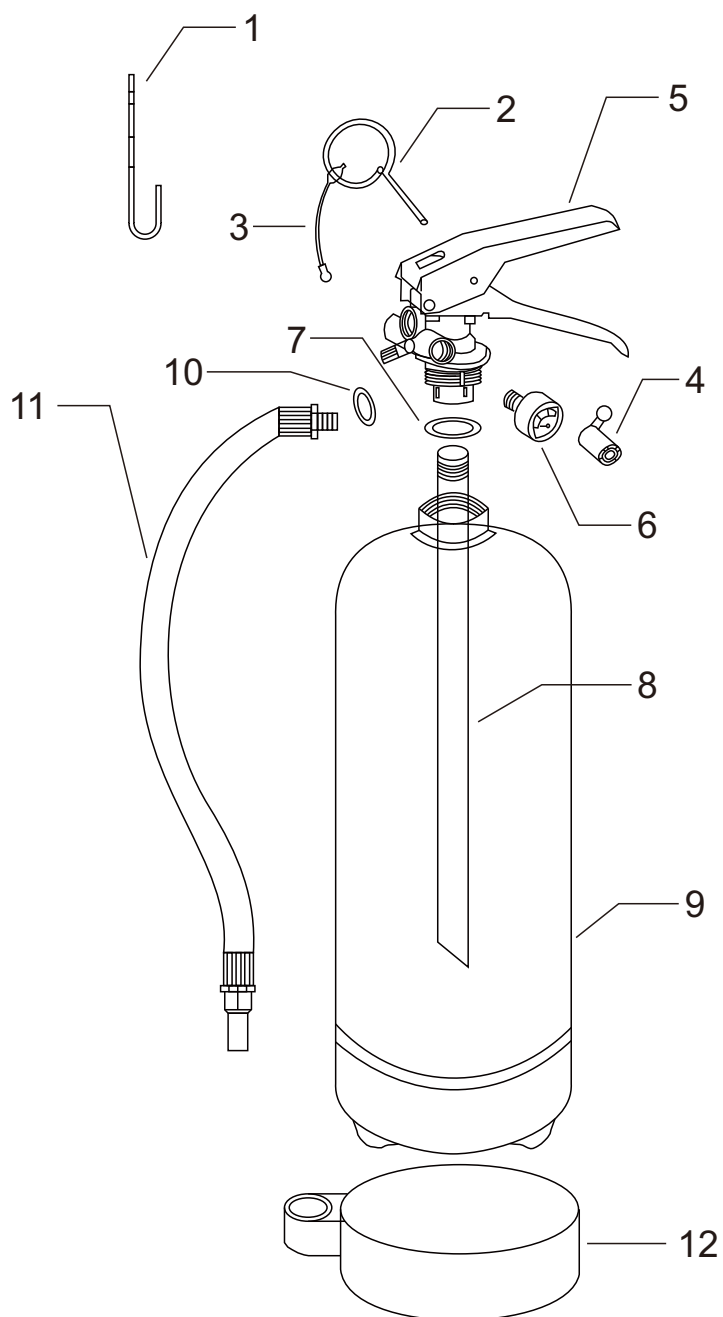

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER
1	'J' Bracket	BEJ1
2	Safety Pin	FSP
3	Pin Securing Strap	PSS
4	Plastic Tamper Seal	PTS/YELLOW
5	Valve Assy w/ Schrader	FCV2
6	Diaphragm-Type Pressure Gauge	FPG2
7	Neck 'O' Ring	FCON
8	Dip Tube	FCDP3
9	Cylinder	N/A
10	Hose 'O' Ring	FCOH
11	Hose & Nozzle	FHS3
12	Plastic Base	FCB3

POWDER


9 KG ABC POWDER FIRE RATING (EN 3-7) 34A 144B C Product Code : 3S-P90

INFORMASI TEKNIK

- Model 3S-P90 - 9Kg ABC Powder berisi bubuk MAP berkonsentrasi tinggi. Peringkat Uji 34A 144B C.
- Dirancang dan dibuat mengikuti sesuai standar BS (Bristish Standard) En3.
- Media Pemadam Api ABC Monoammonium Phosphate, bahan pendorong gas Nitrogen.
- Tekanan Uji : 29 bar. Tekanan Kerja Maksimum : 17 bar, Tekanan Kerja @ 25°C : 14 bar.
- Suhu Kerja : -20°C ~ +60°C. Jangan dipergunakan di luar spesifikasi rentang suhu yang diperkenankan.
- Kode Pengisian : 3SABC90 -9Kg ABC Bubuk Biru.

INSTRUKSI PENGGUNAAN

- Langkah pertama setelah APAR diambil dari gantungan temboknya, jungkir balik tabung APAR untuk mengaduk isinya.
- Langkah berikutnya adalah tarik segel terlebih dahulu.
- Setelah segel ditarik, cara penggunaan APAR berikutnya yaitu menarik kunci atau pin pengaman.
- Pegang APAR pada handel katubnya dengan menggunakan tangan kanan/kiri dan pegang ujung selang dengan tangan satunya arahkan ke dasar api kebakaran, jangan mengarahkan pada lidah-lidah apinya.
- Selanjutnya, tekan tuas atau kutub bagian atas secara penuh agar seluruh media di dalam APAR bisa keluar dengan maksimal.
- Sapukan semprotan ke dasar api kebakaran, mulailah dari titik api terdekat dengan anda dan majulah bila api kelihatan mengecil/mulai padam sampai keseluruhan api kebakaran padam.

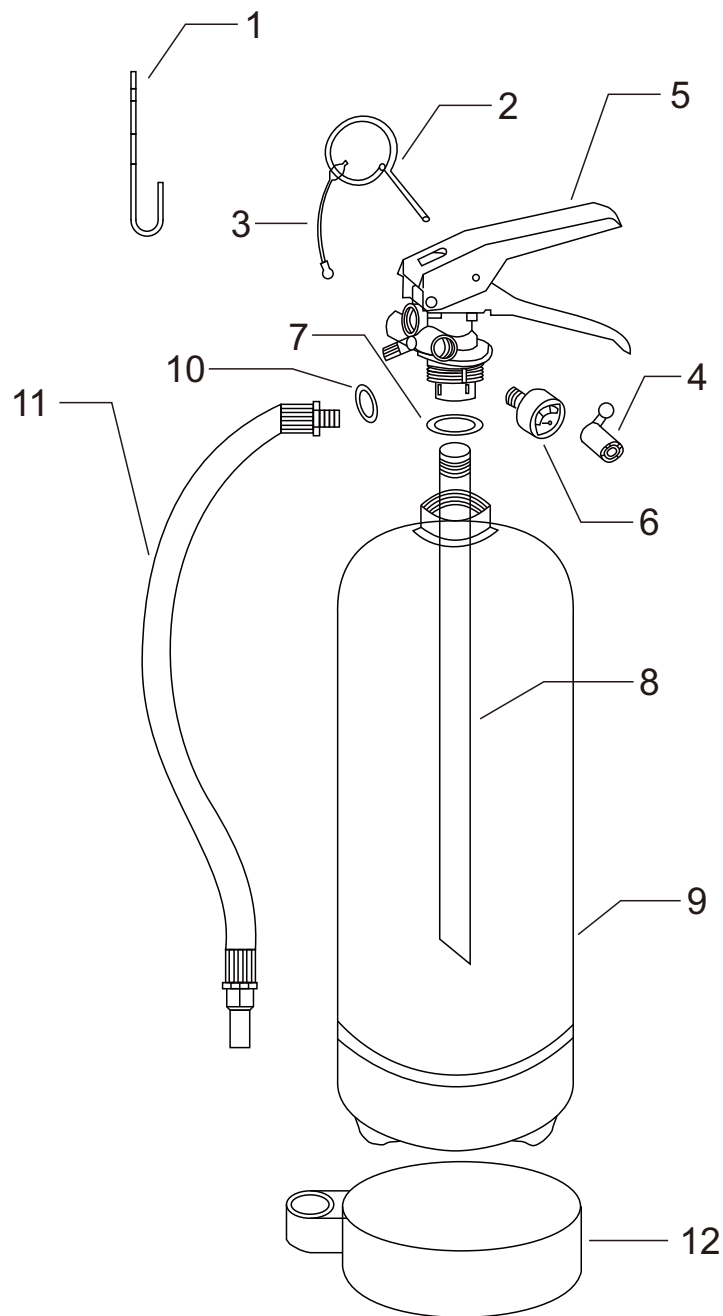

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER
1	'J' Bracket	BEJ2
2	Safety Pin	FSP
3	Pin Securing Strap	PSS
4	Plastic Tamper Seal	PTS/YELLOW
5	Valve Assy w/ Schrader	FCV2
6	Diaphragm-Type Pressure Gauge	FPG2
7	Neck 'O' Ring	FCON
8	Dip Tube	FCDP4
9	Cylinder	N/A
10	Hose 'O' Ring	FCOH
11	Hose & Nozzle	FHS4
12	Plastic Base	FCB4

POWDER


12 KG ABC POWDER FIRE RATING (EN 3-7) 43A 233B C Product Code : 3S-P120

INFORMASI TEKNIK

- Model 3S-P120 - 12Kg ABC Powder berisi bubuk MAP berkonsentrasi tinggi. Peringkat Uji 43A 233B C.
- Dirancang dan dibuat mengikuti sesuai standar BS (Bristish Standard) En3.
- Media Pemadam Api ABC Monoammonium Phosphate, bahan pendorong gas Nitrogen.
- Tekanan Uji : 29 bar. Tekanan Kerja Maksimum : 17 bar, Tekanan Kerja @ 25°C : 14 bar.
- Suhu Kerja : -20°C ~ +60°C. Jangan dipergunakan di luar spesifikasi rentang suhu yang diperkenankan.
- Kode Pengisian : 3SABC120 -12Kg ABC Bubuk Biru.

INSTRUKSI PENGGUNAAN

- Langkah pertama setelah APAR diambil dari gantungan temboknya, jungkir balik tabung APAR untuk mengaduk isinya.
- Langkah berikutnya adalah tarik segel terlebih dahulu.
- Setelah segel ditarik, cara penggunaan APAR berikutnya yaitu menarik kunci atau pin pengaman.
- Pegang APAR pada handel katubnya dengan menggunakan tangan kanan/kiri dan pegang ujung selang dengan tangan satunya arahkan ke dasar api kebakaran, jangan mengarahkan pada lidah-lidah apinya.
- Selanjutnya, tekan tuas atau kutub bagian atas secara penuh agar seluruh media di dalam APAR bisa keluar dengan maksimal.
- Sapukan semprotan ke dasar api kebakaran, mulailah dari titik api terdekat dengan anda dan majulah bila api kelihatan mengecil/mulai padam sampai keseluruhan api kebakaran padam.

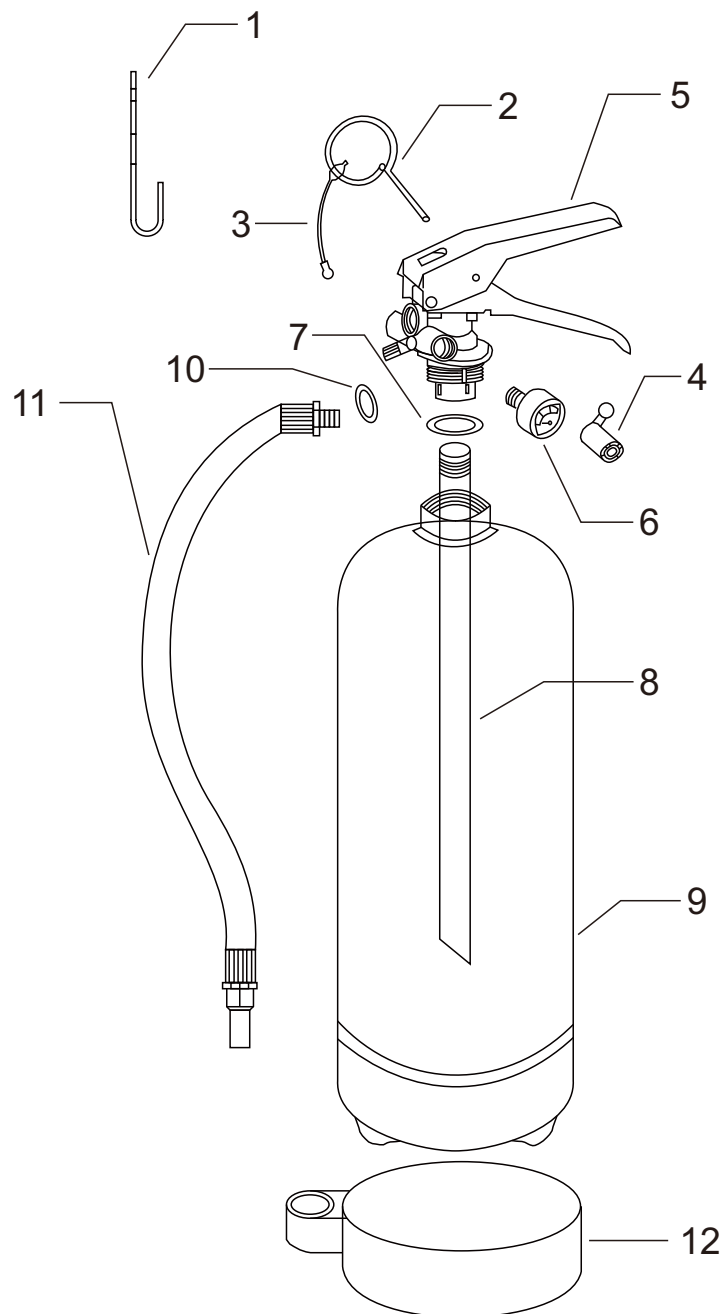

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER
1	'J' Bracket	BEJ2
2	Safety Pin	FSP
3	Pin Securing Strap	PSS
4	Plastic Tamper Seal	PTS/YELLOW
5	Valve Assy w/ Schrader	FCV2
6	Diaphragm-Type Pressure Gauge	FPG2
7	Neck 'O' Ring	FCON
8	Dip Tube	FCDP5
9	Cylinder	N/A
10	Hose 'O' Ring	FCOH
11	Hose & Nozzle	FHS5
12	Plastic Base	FCB5

FOAM


6 LTR AB FOAM **FIRE RATING (EN 3-7) **xxA** **xxB**** **Product Code : 3S-F600**

INFORMASI TEKNIK

- Model 3S-F600 - 6L AB Foam berisi campuran konsentrat busa & air suling. Peringkat Uji **xxA** **xxB** C.
- Dirancang dan dibuat mengikuti sesuai standar BS (Bristish Standard) En3.
- Media Pemadam Api : campuran konsentrat busa, air suling dan bahan pendorong gas Nitrogen.
- Tekanan Uji : 29 bar. Tekanan Kerja Maksimum : **xx** bar, Tekanan Kerja @ 25°C : **xx** bar.
- Suhu Kerja : +2°C ~ +49°C. Jangan dipergunakan di luar spesifikasi rentang suhu yang diperkenankan.
- Kode Pengisian : 3SFAB6 - 6L AB Foam.

INSTRUKSI PENGGUNAAN

- Langkah pertama setelah APAR diambil dari gantungan temboknya, jungkir balik tabung APAR untuk mengaduk isinya.
- Langkah berikutnya adalah tarik segel terlebih dahulu.
- Setelah segel ditarik, cara penggunaan APAR berikutnya yaitu menarik kunci atau pin pengaman.
- Pegang APAR pada handel katubnya dengan menggunakan tangan kanan/kiri dan pegang ujung selang dengan tangan satunya arahkan ke permukaan barang yang terbakar, jangan mengarahkan pada lidah-lidah apinya.
- Selanjutnya, tekan tuas atau kutub bagian atas secara penuh agar seluruh media di dalam APAR bisa keluar dengan maksimal.
- Sapukan semprotan ke permukaan barang yang terbakar, mulailah dari titik api terdekat dengan anda dan majulah bila api kelihatan mengecil/mulai padam sampai keseluruhan api kebakaran padam.

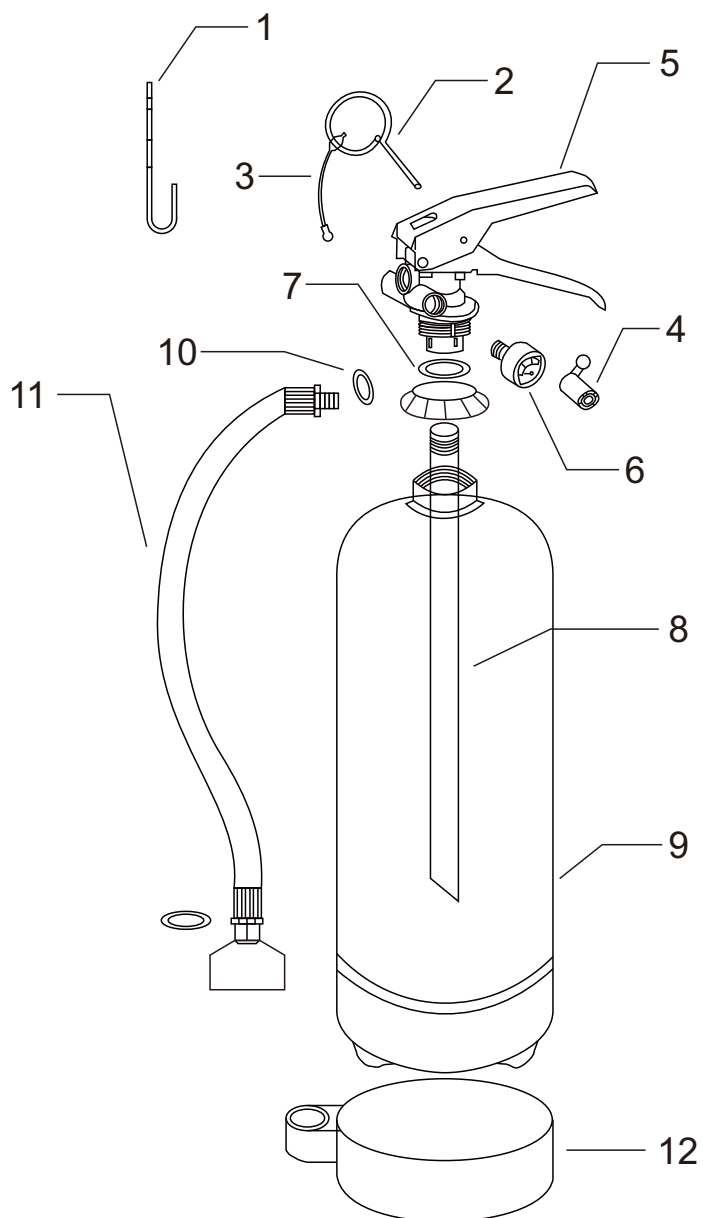

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER
1	Triangle Bracket	BTA1
2	Safety Pin	FSP
3	Pin Securing Strap	PSS
4	Plastic Tamper Seal	PTS/YELLOW
5	Valve Assy w/ Swivel Connection	FCV3
6	Diaphragm-Type Pressure Gauge	FPG2
7	Neck 'O' Ring	FCON2
8	Dip Tube	FCDP6
9	Cylinder	N/A
10	Hose 'O' Ring	FCOH2
11	Hose & Nozzle	FHS6
12	Plastic Base	FCB6

FOAM


9 LTR AB FOAM **FIRE RATING (EN 3-7) **xxA** **xxB**** **Product Code : 3S-F900**

TECHNICAL INFORMATION

- Model 3S-F900 - 9L AB Foam berisi campuran konsentra busa & air suling. Peringkat Uji **xxA** **xxB** C.
- Dirancang dan dibuat mengikuti sesuai standar BS (Bristish Standard) En3.
- Media Pemadam Api : campuran konsentrat busa, air suling dan bahan pendorong gas Nitrogen.
- Tekanan Uji : 29 bar. Tekanan Kerja Maksimum : **xx** bar, Tekanan Kerja @ 25°C : **xx** bar.
- Suhu Kerja : +2°C ~ +49°C. Jangan dipergunakan di luar spesifikasi rentang suhu yang diperkenankan.
- Kode Pengisian : 3SFAB9 - 9L AB Foam.

OPERATING INSTRUCTION

- Langkah pertama setelah APAR diambil dari gantungan temboknya, jungkir balik tabung APAR untuk mengaduk isinya.
- Langkah berikutnya adalah tarik segel terlebih dahulu.
- Setelah segel ditarik, cara penggunaan APAR berikutnya yaitu menarik kunci atau pin pengaman.
- Pegang APAR pada handel katubnya dengan menggunakan tangan kanan/kiri dan pegang ujung selang dengan tangan satunya arahkan ke permukaan barang yang terbakar, jangan mengarahkan pada lidah-lidah apinya.
- Selanjutnya, tekan tuas atau kutub bagian atas secara penuh agar seluruh media di dalam APAR bisa keluar dengan maksimal.
- Sapukan semprotan ke permukaan barang yang terbakar, mulailah dari titik api terdekat dengan anda dan majulah bila api kelihatan mengecil/mulai padam sampai keseluruhan api kebakaran padam.

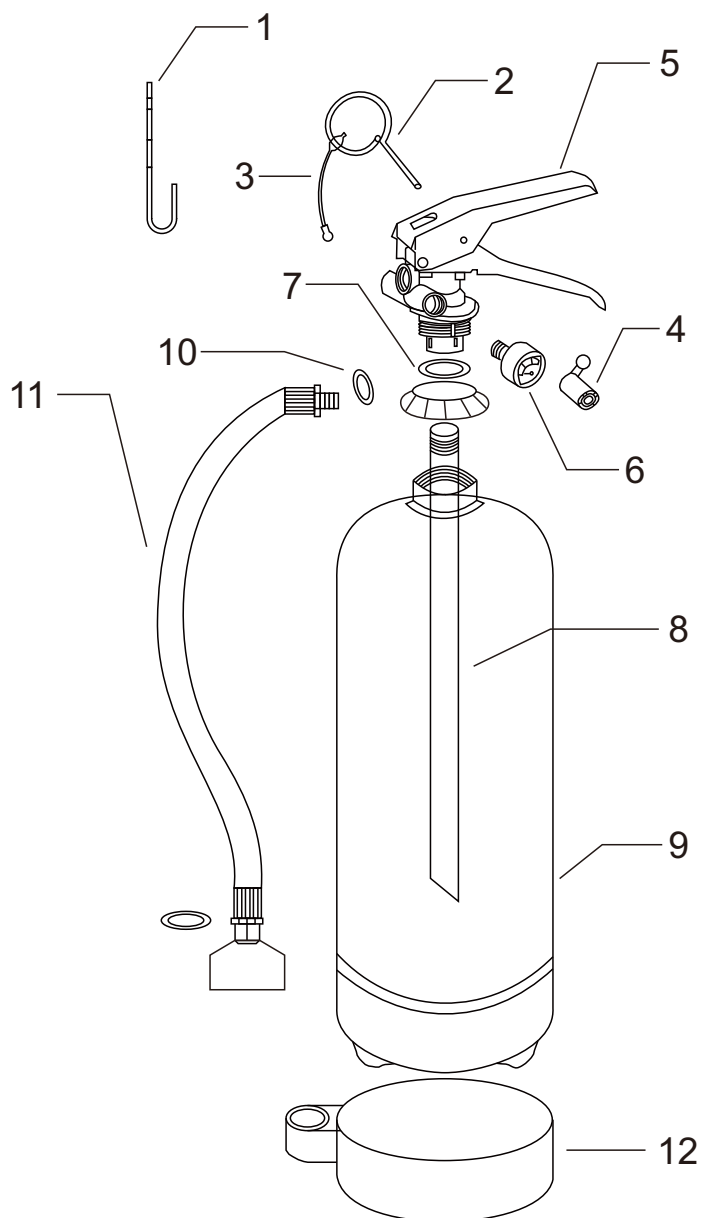

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER
1	Triangle Bracket	BTA1
2	Safety Pin	FSP
3	Pin Securing Strap	PSS
4	Plastic Tamper Seal	PTS/YELLOW
5	Valve Assy w/ Swivel Connection	FCV3
6	Diaphragm-Type Pressure Gauge	FPG2
7	Neck 'O' Ring	FCON2
8	Dip Tube	FCDP7
9	Cylinder	N/A
10	Hose 'O' Ring	FCOH2
11	Hose & Nozzle	FHS7
12	Plastic Base	FCB7

WET.CHEMICAL


6 LTR WET CHEMICAL FIRE RATING (EN 3-7) 75F A Product Code : CS-6FEX

INFORMASI TEKNIK

- Model CS-6FEX - 6L Kimia Basah berisi cairan garam alkali Potassium. Peringkat Uji 75F A.
- Dirancang dan dibuat mengikuti sesuai standar BS (Bristish Standard) En3.
- Media Pemadam Api : cairan garam alkali Potassium dan bahan pendorong gas Nitrogen.
- Tekanan Uji : 21 bar. Tekanan Kerja Maksimum : 9 bar, Tekanan Kerja @ 25°C : 7 bar.
- Suhu Kerja : +2°C ~ +49°C. Jangan dipergunakan di luar spesifikasi rentang suhu yang diperkenankan.
- Kode Pengisian : 3SWC6.

INSTRUKSI PENGGUNAAN

- Langkah pertama setelah APAR diambil dari gantungan temboknya, jungkir balik tabung APAR untuk mengaduk isinya.
- Langkah berikutnya adalah tarik segel terlebih dahulu.
- Setelah segel ditarik, cara penggunaan APAR berikutnya yaitu menarik kunci atau pin pengaman.
- Pegang APAR pada handel katubnya dengan menggunakan tangan kanan/kiri dan pegang ujung selang dengan tangan satunya arahkan ke permukaan minyak goreng yang terbakar, jangan mengarahkan pada lidah-lidah apinya. Semprot dengan merata dan hindari menyemprot dengan sudut tajam ke bawah untuk menghindari minyak goreng yang terbakar terpercik ke berbagai arah. Bila sampai cairan minyak terbakar tadi terpercik kemana-mana, situasi mungkin akan makin memburuk untuk pengendalian apinya.
- Sapukan semprotan ke permukaan minyak goreng yang terbakar, mulailah dari titik terdekat dengan anda dan majulah bila api kelihatan mengecil/mulai padam sampai keseluruhan api kebakaran padam dan seluruh permukaan minyak tertutup dengan benda seperti kerupuk kecoklatan. JANGAN BERHENTI MENYEMPROT bila seluruh permukaan minyak goreng belum terselimuti.

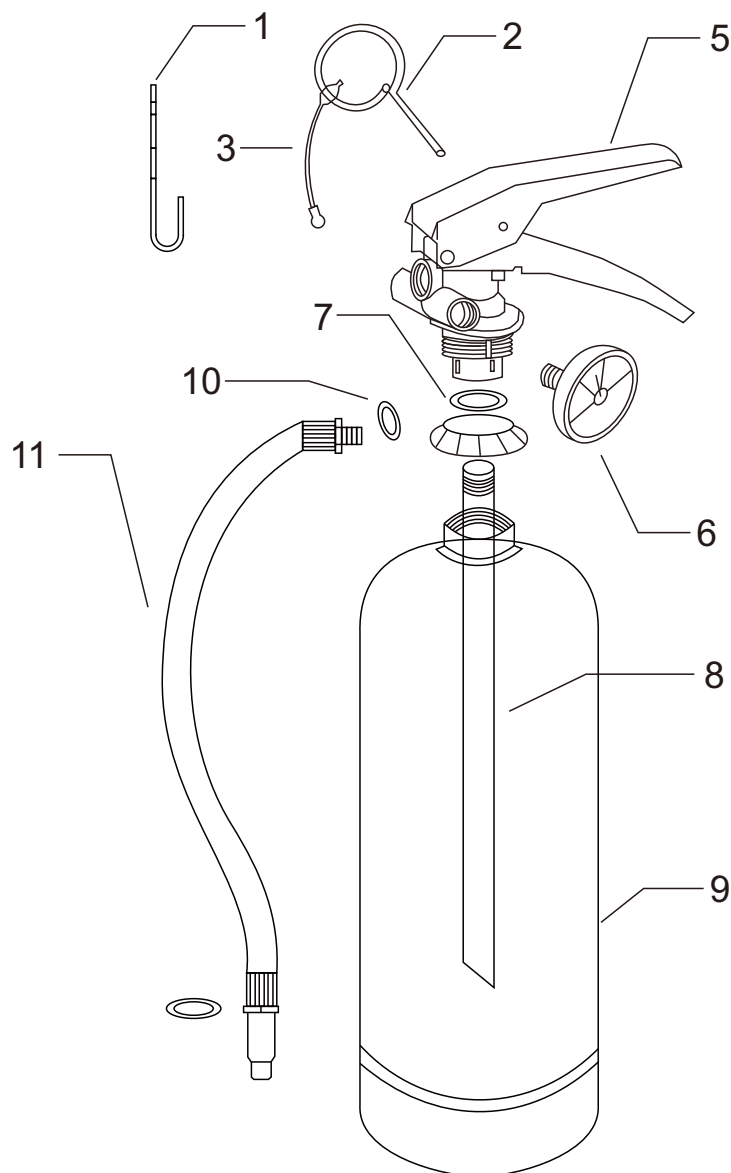

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER
1	Triangle Bracket	BTA2
2	Safety Pin	FSP
3	Pin Securing Strap	PSS
4	Plastic Tamper Seal	PTS/YELLOW
5	Valve Assy w/ Swivel Connection	FCV4
6	Bourdon-Type Pressure Gauge	FPG3
7	Neck 'O' Ring	FCON2
8	Dip Tube	FCDP8
9	Cylinder	N/A
10	Hose 'O' Ring	FCOH2
11	Hose & Nozzle	FHS8



PROTEC-A-HOME[®]
Protection for your home and family



protec-a-home.co.id